



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



申請“前置式”臨時牌照中有
關消防系統的常見問題及飲食/
飲料場所防火安全須知

解釋會



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros




一般申請牌照程序於消防系統的常見問題：

- 1.) 欠遞交工程消防技術人員之責任聲明書；
- 2.) 應作出消防系統更改工程說明；



- 3.) 遞交之消防系統設計圖則，有關固定自動灑水式滅火系統的管徑控制花灑頭數目的要求；
- 4.) 遞交之消防系統設計圖則沒有按照現行《防火安全規章》第四十六條之規定以不同顏色表示之消防系統設計圖則；
- 5.) 消防喉轆沒有清晰顯示來水源。

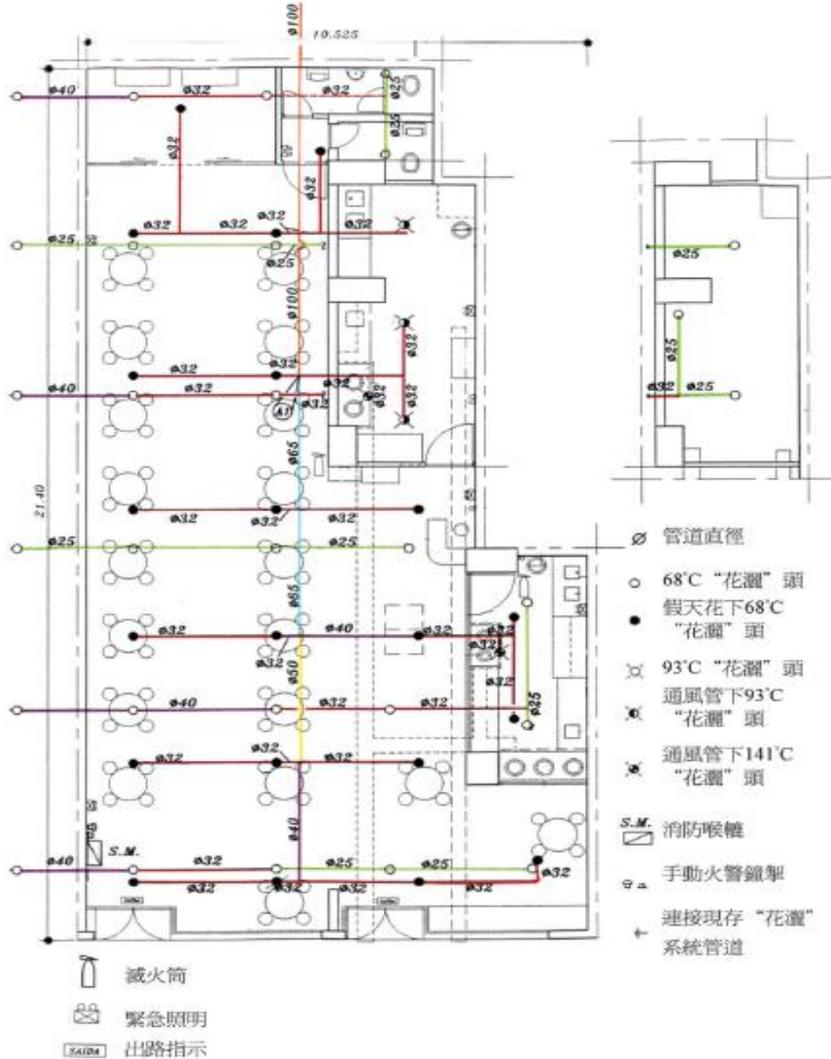

6.) 在測試過程中核對現場消防系統圖則或分佈是否與所遞交的消防系統設計圖則相同。



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



“前置式” 臨時牌照基本要求

- 1.) 5個工作天內進行消防安全巡查；
- 2.) 測試消防設備或系統；
- 3.) 滿足基本消防安全條件。



注意事項

- 1) 場所內所有消防設施須按已核准圖則實施；
- 2) 如場所屬於高層樓宇子部份,則須與樓宇整體的消防系統聯動測試,以確保場所消防系統運作正常；
- 3) 上述2)場所消防系統測試前須預先三天通知所在樓宇的住客。




澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



其他常見問題如下：

樓梯，天花，裝飾需符合耐火規定。

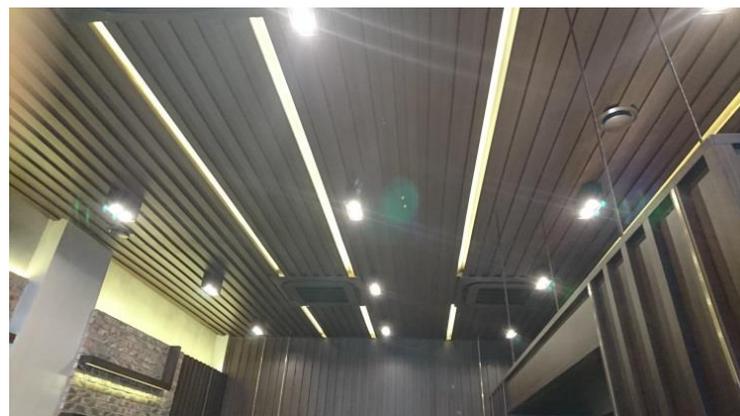



出路指示



警報及報警系統



緊急照明



滅火器





澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



傳菜升降機



升降機門只能上/下一
方開啓



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



傳菜窗



傳菜窗面積不應大於 0.2m^2 ，並應以手動及自動關閉且具半小時抗火效能(CRF 30)之隔火閘加以保護。



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



通過燃料廚房的排煙管道



若排(煙)氣管道或空調管道飾面為易燃材料時，應以不可燃材料包裹。

建議定期清潔排煙管油漬。



澳門特別行政區政府 消防局
Corpo de Bombeiros



謝謝